

Specifikation af Pumpestation mod Harridslev

Samlet flow: 90m³/h

Løft Frem: 5 bar

Løft Retur 1,5 bar

Mulighed for Shunt af returvand så fremløbstemperaturen kan holdes på 70C ved 100C på tilgangen og max Flow. Gøres via den ene frempumpe.

Flowmåler på Shuntkreds og på samlet fremløb


3 stk 50% fremløbspumper 15 kW

2 Stk 100% returpumper 7,5 kW

Mulighed for trykhold via Bypass over returpumper med Reguleringsventil.

Snavssamlere før alle pumper.

Udkast til Layout:

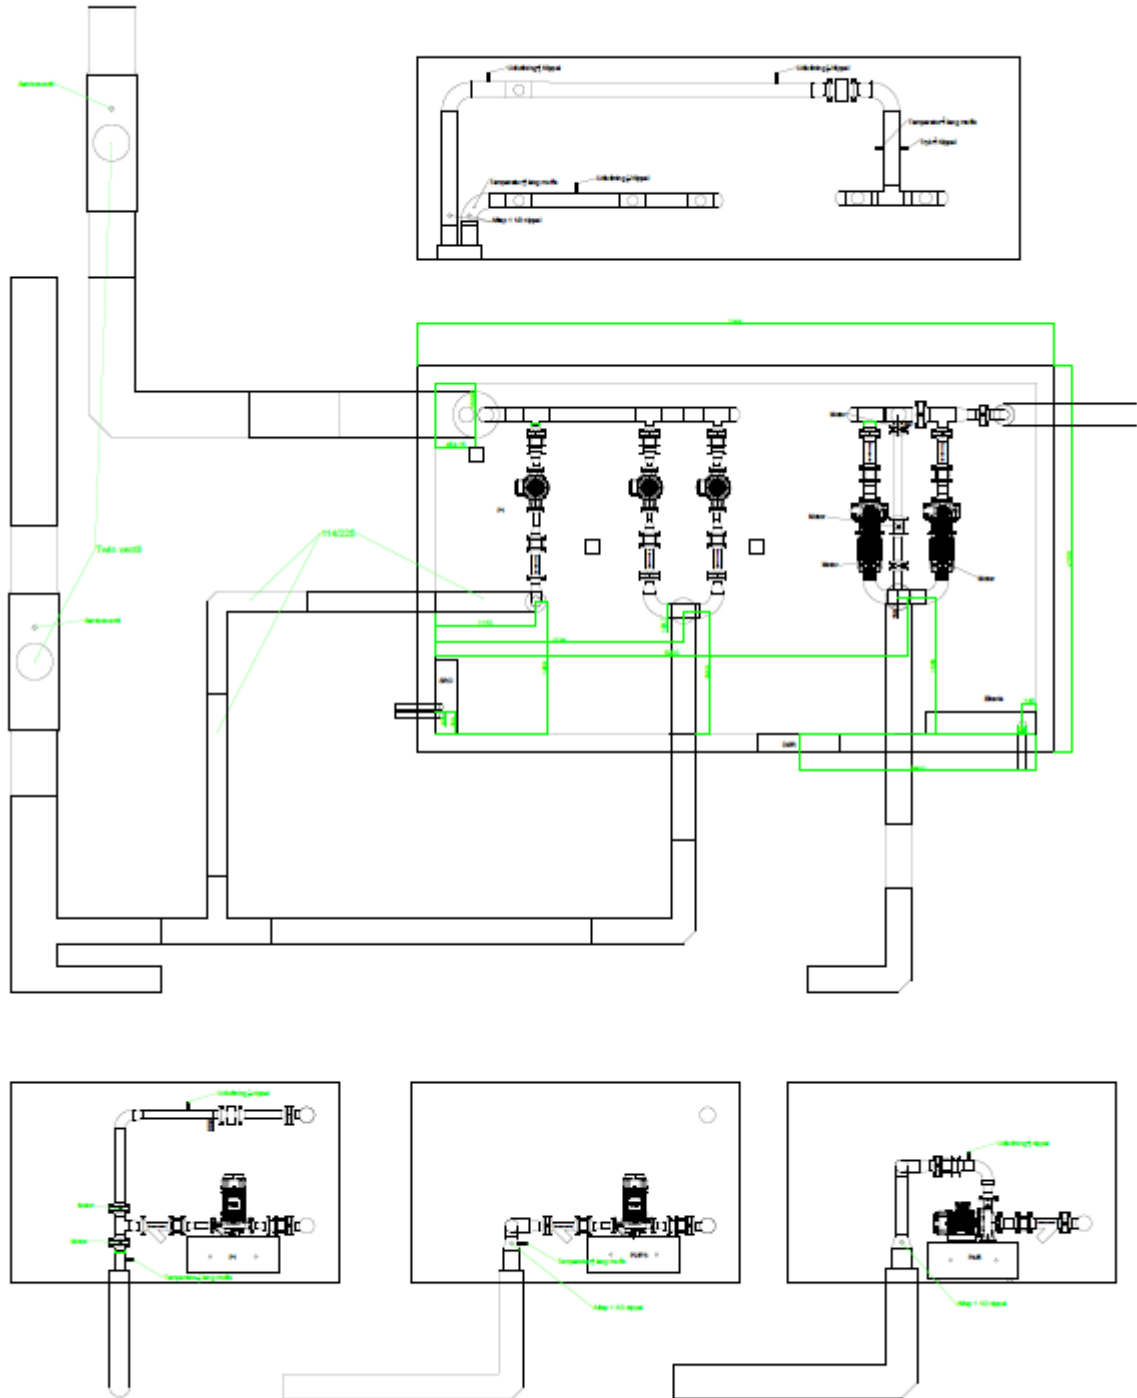

Forventet Udtryk:

